

Detail 5.5.1.1 Traufe: awro-sdrh001


M 1:10

Außenwand mit Rahmenwerk
mit Installationsebene
Putzfassade
Dach mit Vollholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
abgehängte Decke

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Wand: awropiXXX110a

Dach: sdrhza103a

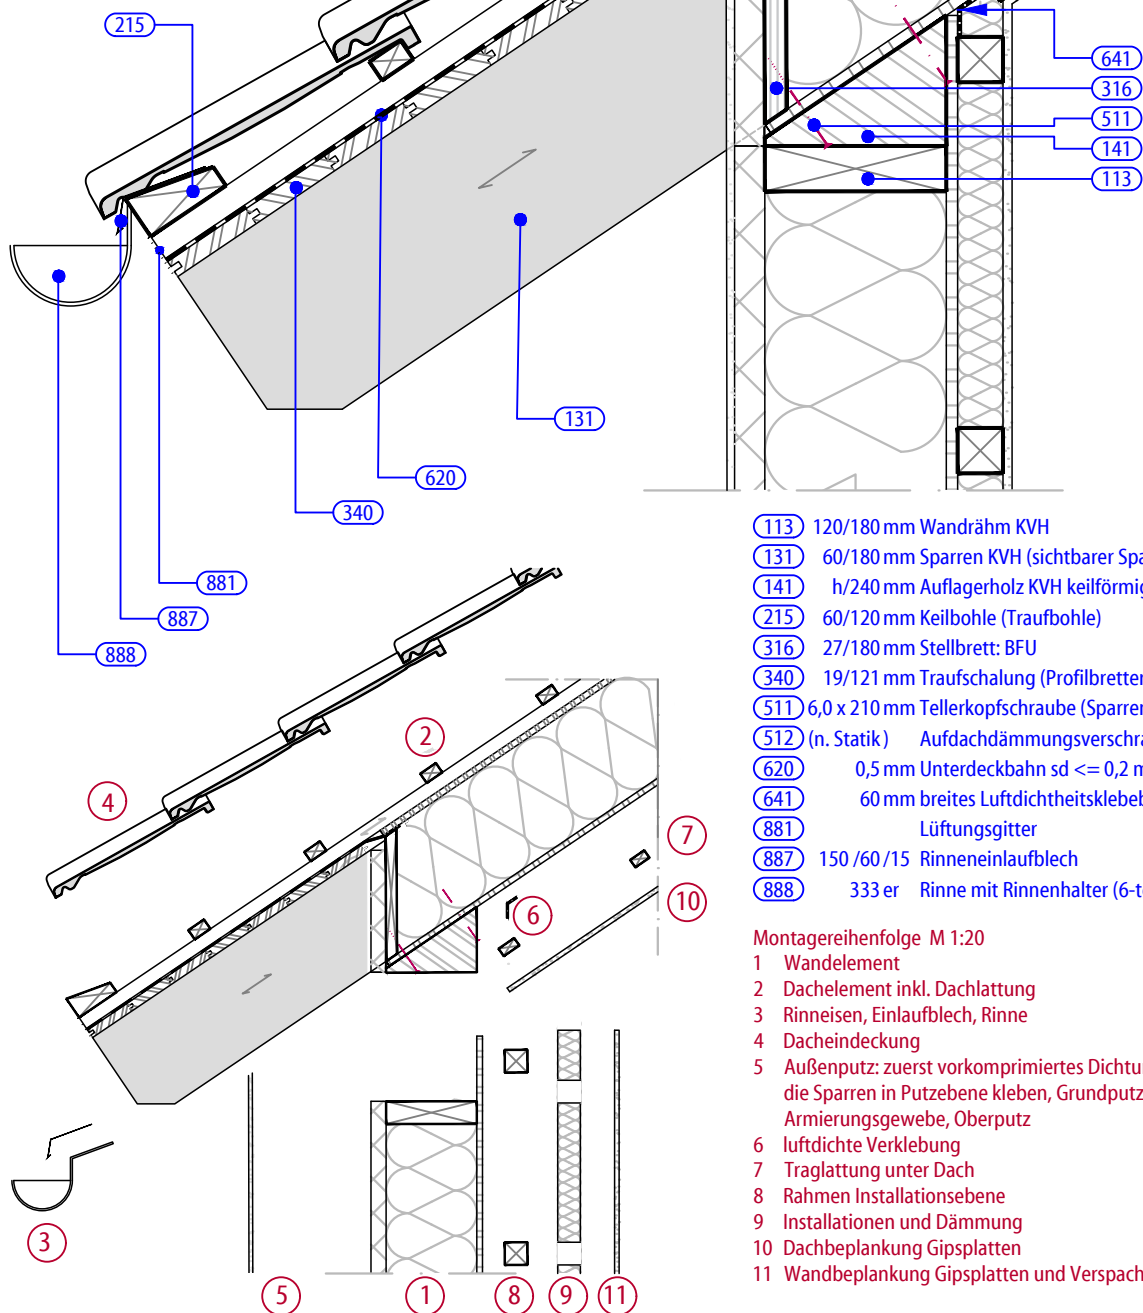

- (113) 120/180 mm Wandrähm KVH
- (131) 60/180 mm Sparren KVH (sichtbarer Sparrenkopf)
- (141) h/240 mm Auflagerholz KVH keilförmig, an Element
- (215) 60/120 mm Keilbohle (Traufbohle)
- (316) 27/180 mm Stellbrett: BFU
- (340) 19/121 mm Traufschalung (Profilbrett)
- (511) 6,0 x 210 mm Tellerkopfschraube (Sparrenbefestigung)
- (512) (n. Statik) Aufdachdämmungsverschraubung
- (620) 0,5 mm Unterdeckbahn $sd \leq 0,2$ m
- (641) 60 mm breites Luftdichtheitskleband
- (881) Lüftungsgitter
- (887) 150 / 60 / 15 Rinneneinlaufblech
- (888) 333 er Rinne mit Rinnenhalter (6-teilig)

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Wandelement
- 2 Dachelement inkl. Dachlattung
- 3 Rinneisen, Einlaufblech, Rinne
- 4 Dacheindeckung
- 5 Außenputz: zuerst vorkomprimiertes Dichtungsband um die Sparren in Putzebene kleben, Grundputz mit Armierungsgewebe, Oberputz
- 6 luftdichte Verklebung
- 7 Traglattung unter Dach
- 8 Rahmen Installationsebene
- 9 Installationen und Dämmung
- 10 Dachbeplankung Gipsplatten
- 11 Wandbeplankung Gipsplatten und Verspachtelung