

Detail 5.5.4.1

Ortgang: awro-sdrh001

Außenwand mit Rahmenwerk
mit Installationsebene
Putzfassade
Dach mit Vollholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
abgehängte Decke

M 1:10


Ortgang-Variante 1: Außenwand bis OK Sparren

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:


Wand: awropiXXX110a

Dach: sdrhza103a

Hinweis: bei Dachüberstand ohne sog.
Flugsparren am Ortgang: Auskragung
der Lattung über letzte Konterlatte bei
Dachlatte $\frac{30}{50}$ max. 250 mm und bei
Dachlatte $\frac{40}{60}$ max. 350 mm

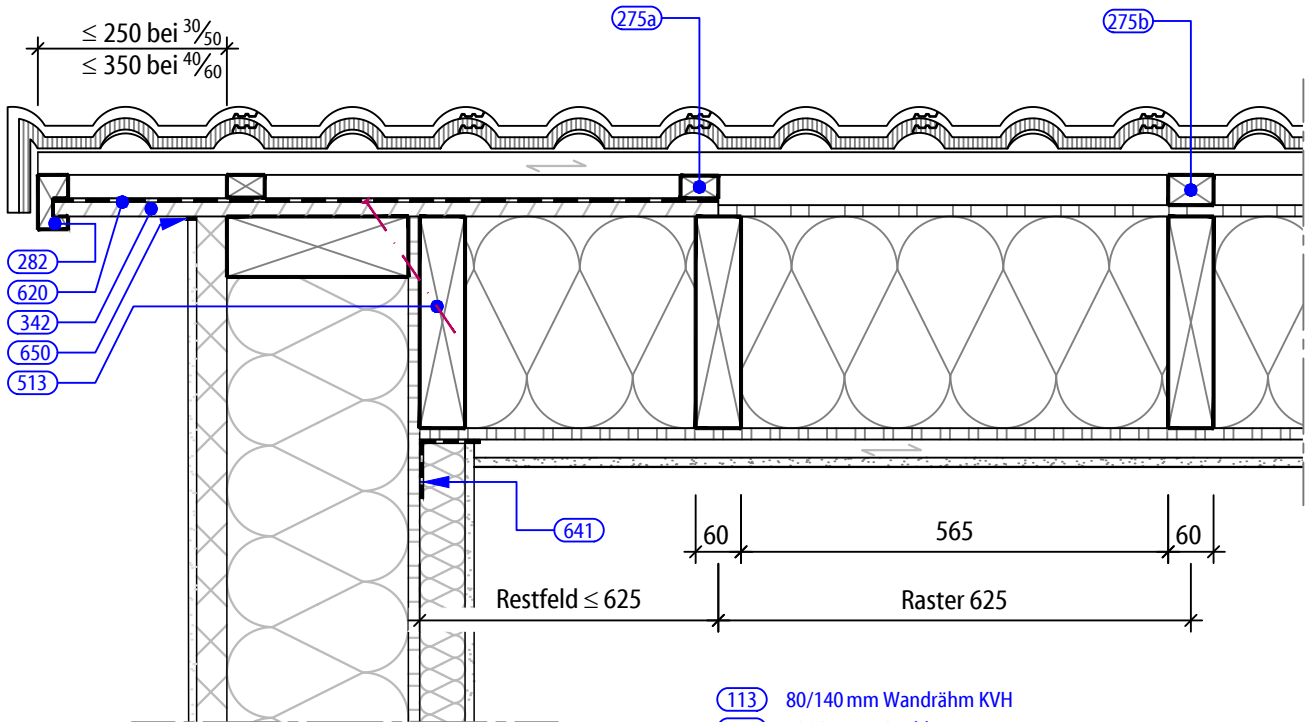

Dachüberstand
DÜ

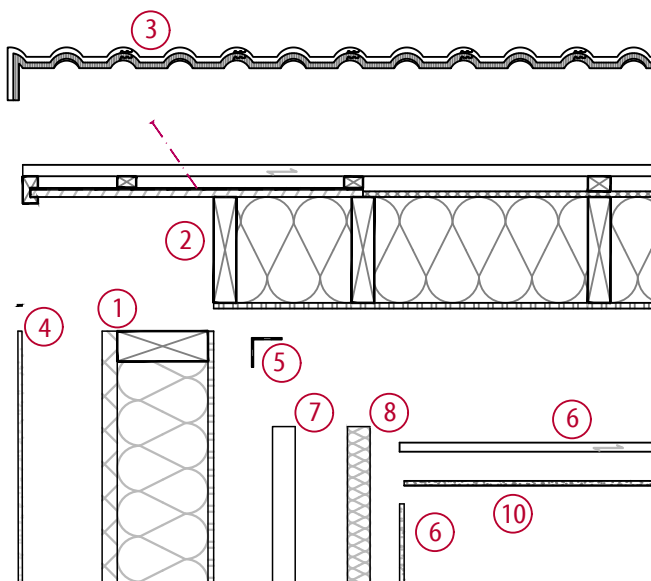

- (113) 80/140 mm Wandrähm KVH
- (275a) 30/50 mm Dachlatte
- (275b) 40/60 mm Dachlatte
- (282) 40/72 mm Nutrahmen NH
- (342) 24 mm Ortgangschalung (Profilholz o. 3-Schicht-Platte)
- (513) (n. Statik) Vollgewindeschraube
- (620) 0,5 mm Unterdeckbahn sd ≤ 0,2 m
- (641) 60 mm breites Luftdichtheitsklebeband
- (650) vorkomprimiertes Dichtungsband

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Wandelement
- 2 Dachelement inkl. Dachlattung und Dachüberstand
- 3 Dacheindeckung
- 4 Außenputz: zuerst Anputzleiste APU an Ortgangschalung, Grundputz mit Armierungsgewebe, Oberputz
- 5 luftdichte Verklebung
- 6 Traglattung unter Dach
- 7 Rahmen Installationsebene
- 8 Installationen und Dämmung
- 9 Wandbeplankung Gipsplatten
- 10 Deckenbeplankung Gipsplatten und Verspachtelung