

Detail 5.5.6.2 Pultfirst: awrh-sdrh001


M 1:10

Außenwand mit Rahmenwerk
mit Installationsebene
hinterlüftete Fassade
Dach mit Vollholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
abgehängte Decke


Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Wand: awrhiXXXa

Dach: sdrhaXXXa

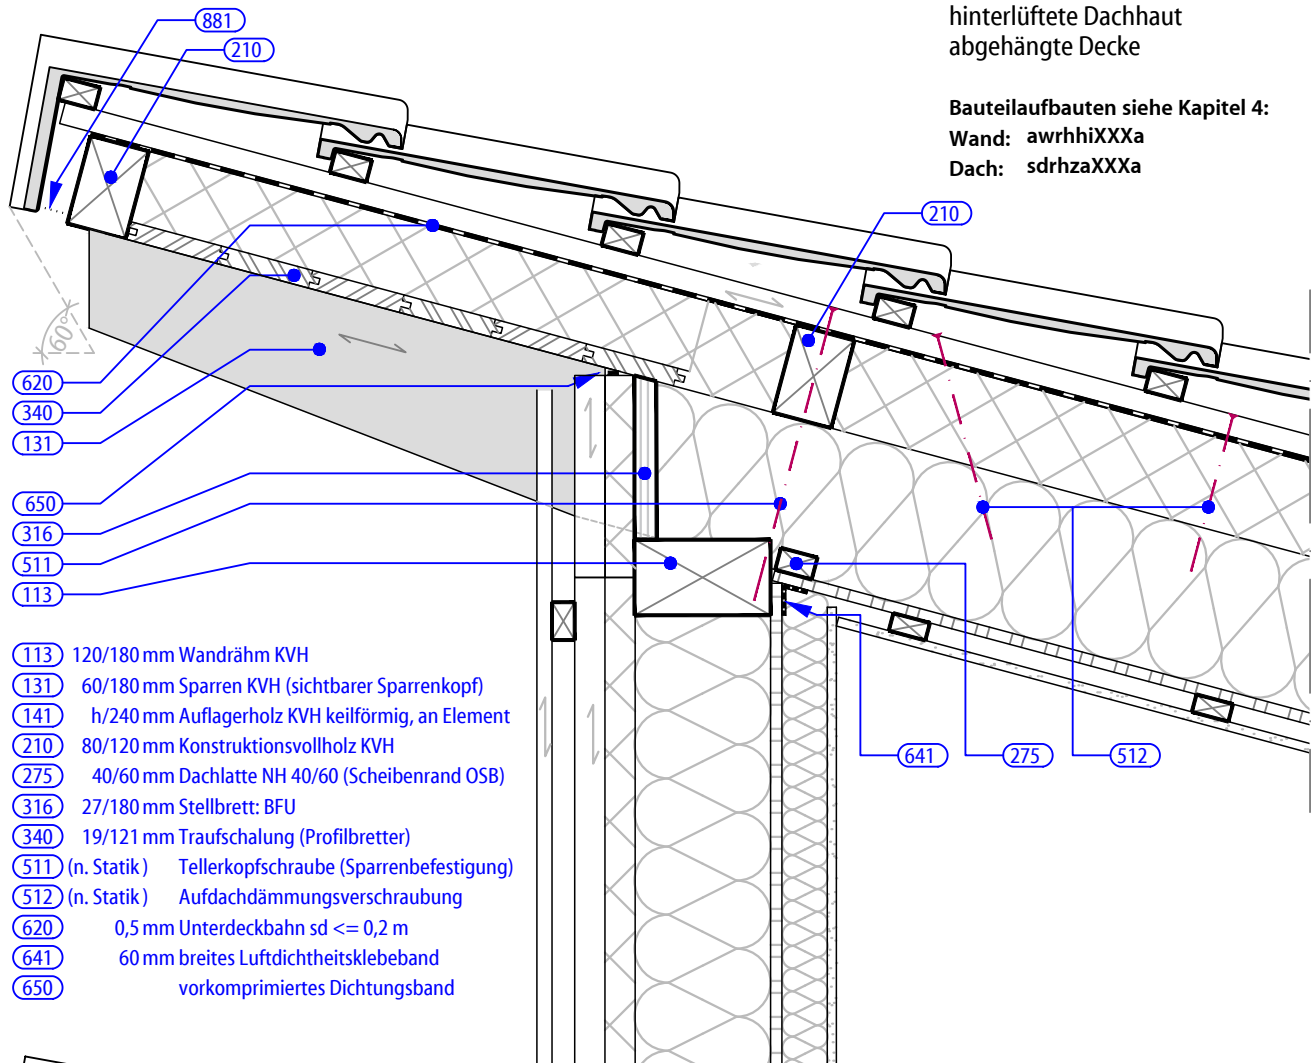

- (113) 120/180 mm Wandrähm KVH
- (131) 60/180 mm Sparren KVH (sichtbarer Sparrenkopf)
- (141) h/240 mm Auflagerholz KVH keilförmig, an Element
- (210) 80/120 mm Konstruktionsvollholz KVH
- (275) 40/60 mm Dachlatte NH 40/60 (Scheibenrand OSB)
- (316) 27/180 mm Stellbrett: BFU
- (340) 19/121 mm Traufschalung (Profilbretter)
- (511) (n. Statik) Tellerkopfschraube (Sparrenbefestigung)
- (512) (n. Statik) Aufdachdämmungsverschraubung
- (620) 0,5 mm Unterdeckbahn $sd \leq 0,2$ m
- (641) 60 mm breites Luftdichtheitsklebeband
- (650) vorkomprimiertes Dichtungsband

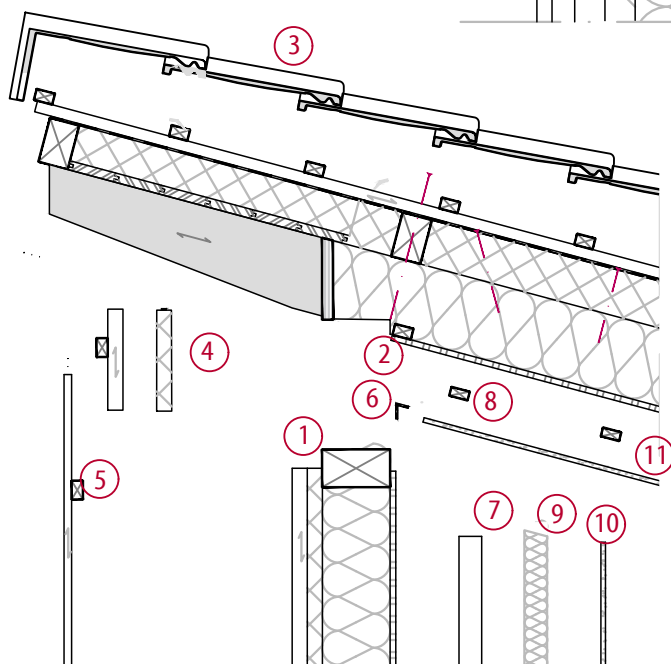

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Wandelement
- 2 Dachelement inkl. Dachlattung
- 3 Dacheindeckung
- 4 Ergänzung Putzträger-Dämmplatte, oben
zuerst vorkomprimiertes Dichtungsband um die
Sparren kleben
- 5 Fassadenbekleidung mit Unterkonstruktion
- 6 luftdichte Verklebung
- 7 Rahmen Installationsebene
- 8 Traglattung unter Dach
- 9 Installationen und Dämmung
- 10 Wandbeplankung Gipsplatten
- 11 Dachbeplankung Gipsplatten und Verspachtelung